


## 玉川上水緑道の整備イメージについて

玉川上水緑道は、現況の幅員約2.0～2.5mの遊歩道と、放射5号線の整備により生み出される幅員約4.5～5.0mの緑地をあわせて、幅員約7.0mの緑道として整備します。現在、兵庫橋周辺にモデルを整備していますので、実物を目にすることができます。

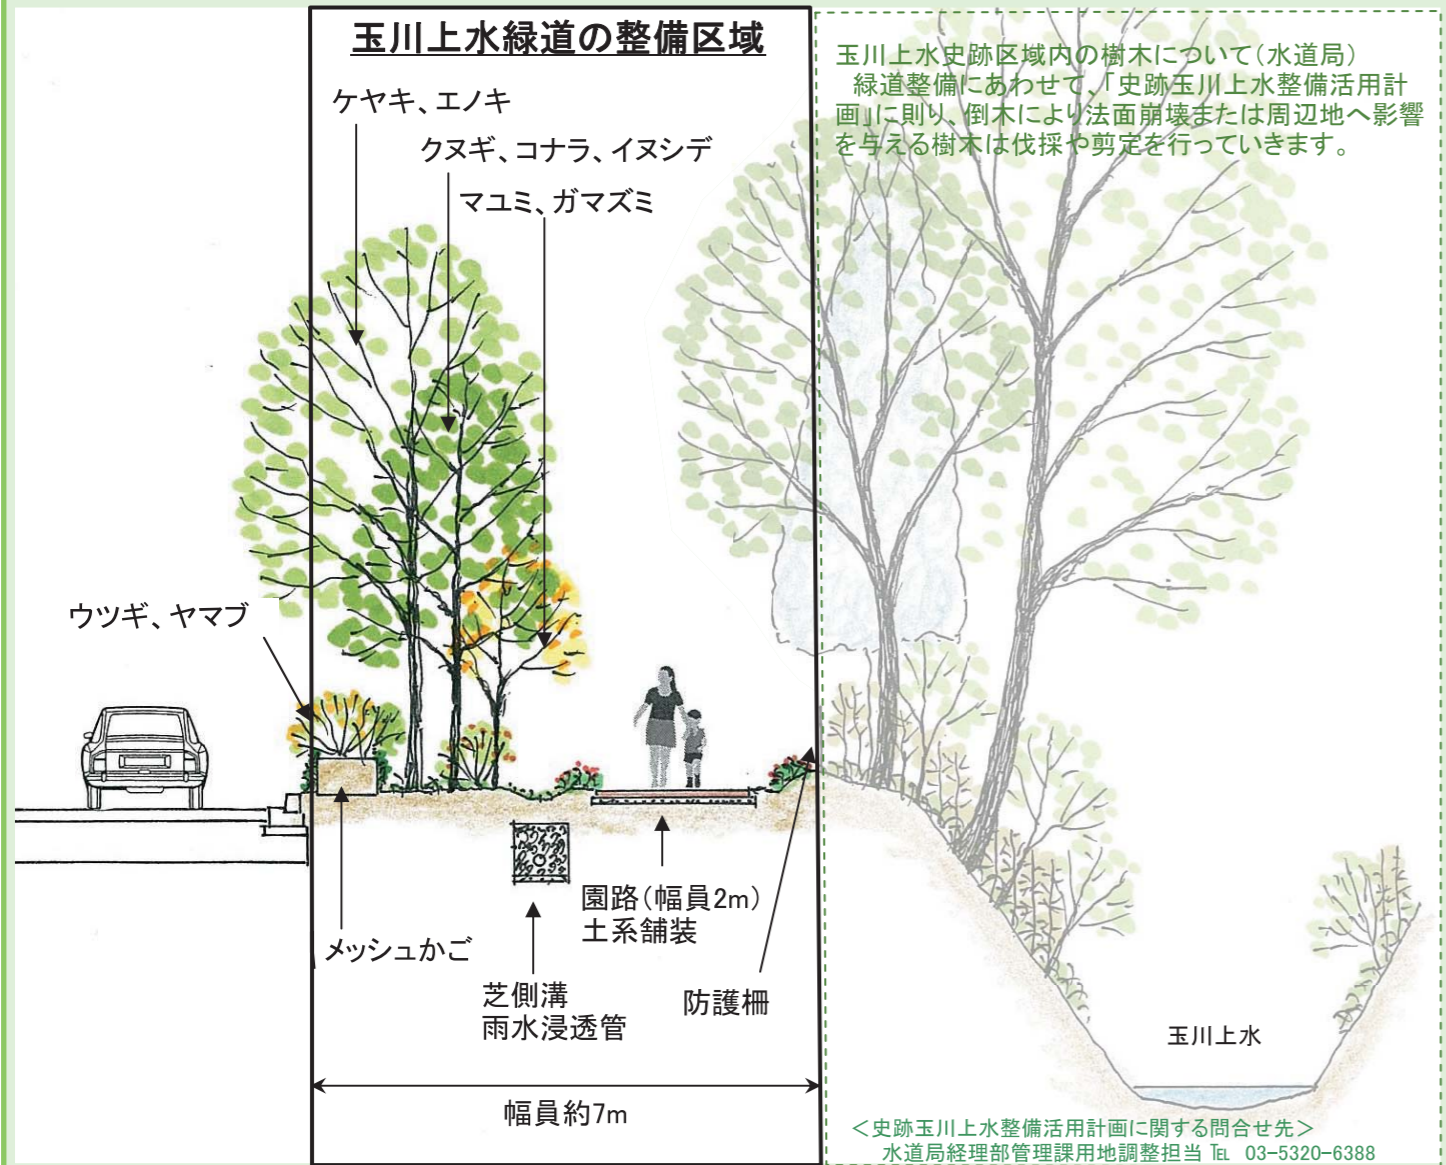

玉川上水史跡区域内の樹木について(水道局) 緑道整備にあわせて、「史跡玉川上水整備活用計画」に則り、倒木により法面崩壊または周辺地へ影響を与える樹木は伐採や剪定を行っていきます。

<史跡玉川上水整備活用計画に関する問合せ先>  
水道局経理部管理課用地調整担当 Tel. 03-5320-6388

問合せ先  
○道路整備全般に関すること  
第三建設事務所 工事第一課 環境対策担当係・設計係  
Tel. 03-3387-5347  
○緑道・植栽に関すること  
西部公園緑地事務所 工事課 緑化推進担当係  
Tel. 0422-47-0364

【発行】  
平成25年度 登録7号  
東京都第三建設事務所 工事第一課  
東京都中野区中野4-8-1 中野区総合庁舎2階  
第三建設事務所のHP  
<http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/sanken/index.html>

平成25年度  
登録7号

R100  
全館/全ページ100%再生紙を使用しています

# 東京都市計画道路幹線街路放射第5号線

第13号

## 三建・放5ニュース

VOL.13 2013.12  
【発行】  
東京都第三建設事務所  
〒164-0001  
中野区中野4-8-1-2F  
Tel.03-3387-5347

前号の三建・放5ニュースにおいて、現在、検討を進めている「放射第5号線上り線(新宿方面)の玉川上水交差部における道路の整備方針」をご紹介します。それに対して皆様方から多くのご意見を頂きました。誠にありがとうございました。今回は、アンケートの取りまとめ結果をご紹介します。引き続き、貴重なご意見を参考に関係機関と協議を進めてまいります。また、巻末には玉川上水緑道の整備イメージについてもあわせてお知らせいたします。

実施期間 : 平成25年10月2日(水)～平成25年10月20日(日)  
配布部数 : 約3,500部  
配布範囲 : 計画線両側150m以内の家屋  
回答方法 : 郵送 又は 杉並区久我山会館に設置した回収箱  
回答数 : 155部

### アンケート結果

※ 整備方針案の内容は、放5ニュース第12号をご参照ください。

#### 方針1「大げやき、庚申塔」についての意見

放5の車道は、大げやき・庚申塔を避ける方針。

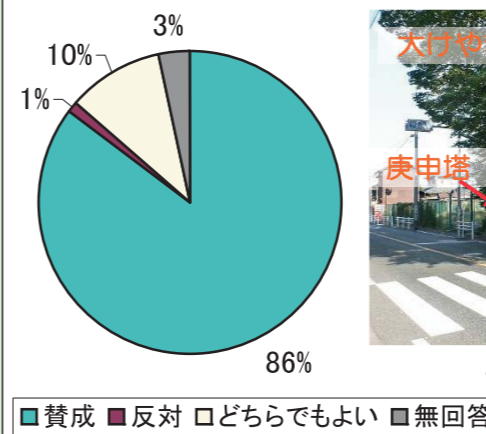


写真 牟礼橋付近

#### 【主な意見】

- ◆賛成
  - ・大げやきと庚申塔を残す方針が良い。
  - ・維持管理が大変。
  - ・げやきの根の保護にも配慮してほしい。
- ◆反対
  - ・自動車道路には反対。
- ◆どちらでもよい
  - ・心機一転、伐採も有りだと思ふ。
  - ・維持管理が心配。

#### 方針2「玉川上水を覆う新たな橋の面積縮小」についての意見

新たな橋で玉川上水を覆う面積は、標準的な橋梁の設計で覆う面積よりも小さくする方針。

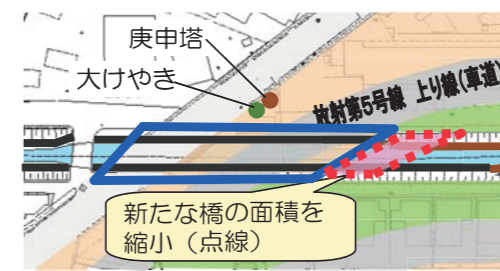
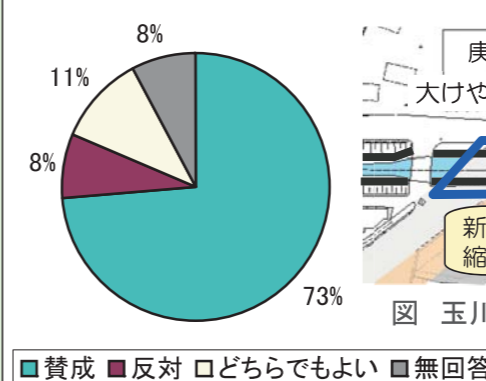


図 玉川上水を覆う新たな橋の面積縮小範囲イメージ

#### 【主な意見】

- ◆賛成
  - ・堅実かつコンパクトな橋梁に賛成。
  - ・通行に不自由がないように。
- ◆反対
  - ・安全性を損ねているように思える。
  - ・縮小しなくてもよい。
- ◆どちらでもよい
  - ・もっと小さくしても良い。
  - ・歩行者、車等の走行安全は大丈夫か。

### 方針3「橋の下となる玉川上水の法面の保全、整備」についての意見

新たな橋の橋台を現在の牟礼橋と同様に玉川上水の法面と同位置にし、法面をコンクリートとして保全、整備する方針。

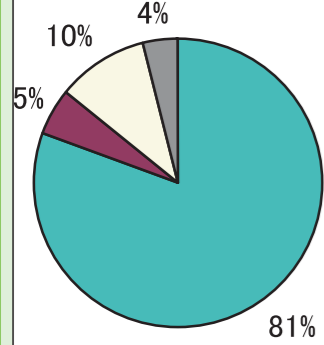


写真 牟礼橋下の法面

#### 【主な意見】

- ◆賛成
  - ・橋の下はやむを得ない。
  - ・崩落の危険が無いようにして欲しい。
- ◆反対
  - ・方針6のように保全して欲しい。
  - ・橋の下の保全是再検討して欲しい。
- ◆どちらでもよい
  - ・仕方ない。
  - ・橋が崩れないようにして欲しい。

■賛成 ■反対 □どちらでもよい ■無回答

### 方針4「橋上での歩行者・自転車が走行する空間の確保」についての意見

新たな橋の整備に伴って4.5mの歩行者及び自転車の走行空間を確保する方針。

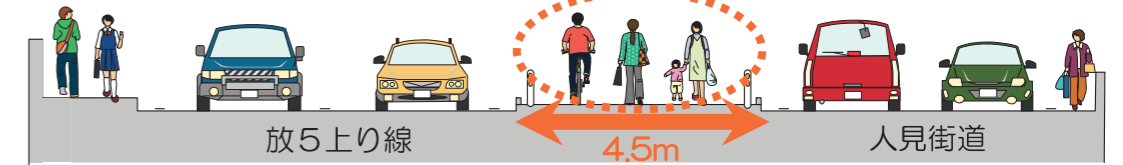
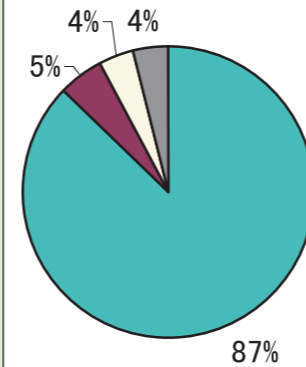


図 新たな橋の整備前後の横断面イメージ


#### 【主な意見】

- ◆賛成
  - ・大変結構。良いことです。
  - ・歩行者、自転車の区分が必要。
- ◆反対
  - ・橋上だけ広くしても無意味。
  - ・車道に挟まれた歩道は現実的でない。
- ◆どちらでもよい
  - ・歩行者と自転車は別々に通行できるようにしてほしい。

■賛成 ■反対 □どちらでもよい ■無回答

### 方針5「玉川上水をゆっくりと眺望できる橋上の空間整備」についての意見

新たな橋の上に歩行者が立ち止まれる空間(歩行者の溜まり空間)を整備する方針。

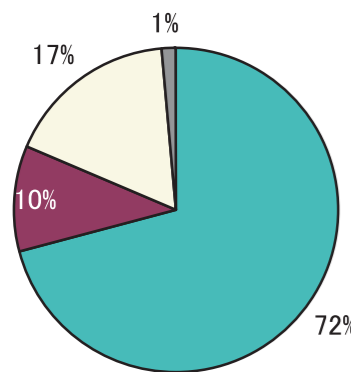

歩く空間以外に立ち止まって眺める空間を整備

写真 歩行者の溜まり空間の例 (久我山橋)

#### 【主な意見】

- ◆賛成
  - ・玉川上水を正面から見られるので良い。
  - ・眺望スペースを多く作って欲しい。
- ◆反対
  - ・他の位置でも眺望できるので要らない。
  - ・橋の上でゆっくり眺望する必要はない。
- ◆どちらでもよい
  - ・長年暮らしているが、眺めている人を見た事がない。

■賛成 ■反対 □どちらでもよい ■無回答

### 方針6「玉川上水を眺望できる史跡内の環境整備」についての意見

樹木の剪定等及び、現在も行っている連続繊維補強土工等で保全、整備する方針。

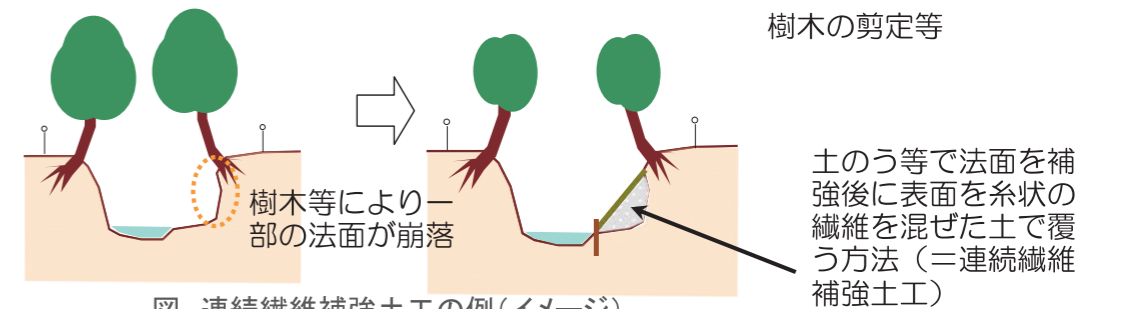
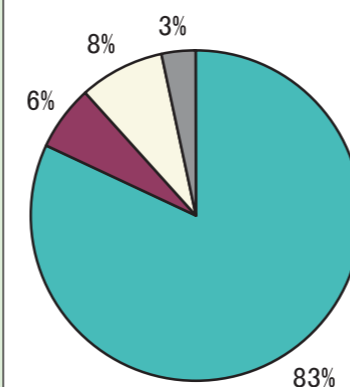


図 連続繊維補強土工の例(イメージ)


#### 【主な意見】

- ◆賛成
  - ・是非、実現させてほしい。
  - ・法面と景観が両立する良い案。
- ◆反対
  - ・必要ない。
  - ・最小限の保全対策でよい。
- ◆どちらでもよい
  - ・眺望ではなく、法面保護は必要。
  - ・剪定に細心注意を払ってほしい。

■賛成 ■反対 □どちらでもよい ■無回答

### 方針7「玉川上水緑道の散策路等と段差がない新たな橋の整備」についての意見

新たな橋は、現在の牟礼橋と同様に平面として整備する方針。

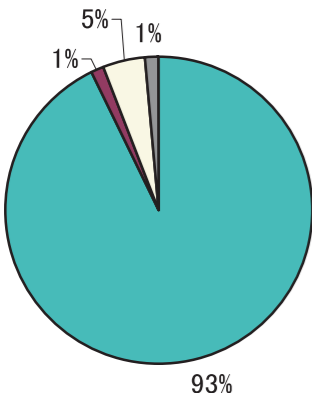

#### 【主な意見】

- ◆賛成
  - ・平坦移動ができる整備に賛成。
  - ・高齢者等は段差無しが良い。
  - ・車椅子を押すと身に染みます。
  - ・連続した緑道として欲しい。
- ◆反対
  - ※ご意見なし。
- ◆どちらでもよい
  - ・現在と同じなので特に無し。

■賛成 ■反対 □どちらでもよい ■無回答

### 方針8「玉川上水緑道による玉川上水の周辺環境の整備」についての意見

玉川上水緑道の整備に伴い、柵の改良、ベンチの設置及び新たな植樹等の周辺環境の整備を行う方針。

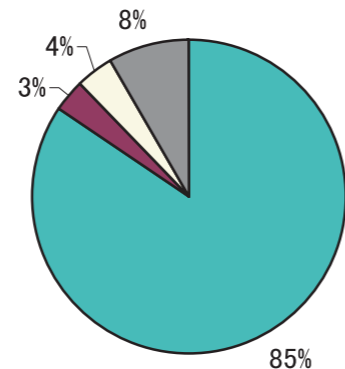


写真 樹木整備の例 (玉川上水緑道モデル)


#### 【主な意見】

- ◆賛成
  - ・植樹は有難い。維持管理もしっかり。
  - ・ベンチの整備、賛成です。
- ◆反対
  - ・ベンチの周りで若者が騒ぐ恐れあり。
- ◆どちらでもよい
  - ・余計なものは作らないで欲しい。
  - ・管理しやすい緑道を整備したほうが良い。

■賛成 ■反対 □どちらでもよい ■無回答

### 方針9「景観に調和した新たな橋の整備」についての意見

新たな橋の整備により、ガス管等を橋の下に設置する方針。

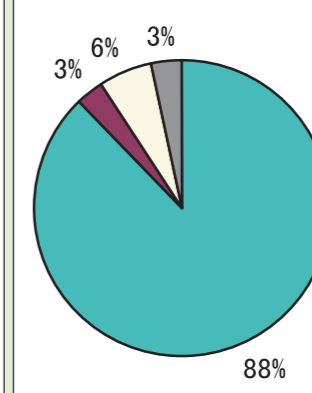

#### 【主な意見】

- ◆賛成
  - ・周辺景観と一致させて欲しい。
  - ・石積欄干に配慮して欲しい。
- ◆反対
  - ・必要ないと思う。
- ◆どちらでもよい
  - ・お任せします。
  - ・景観よりも管を補強してほしい。

■賛成 ■反対 □どちらでもよい ■無回答